


DISPOSITIVO PER MISURAZIONE PRESSIONE RESIDUA SECONDO NORMA UNI 10779

Informazioni tecniche

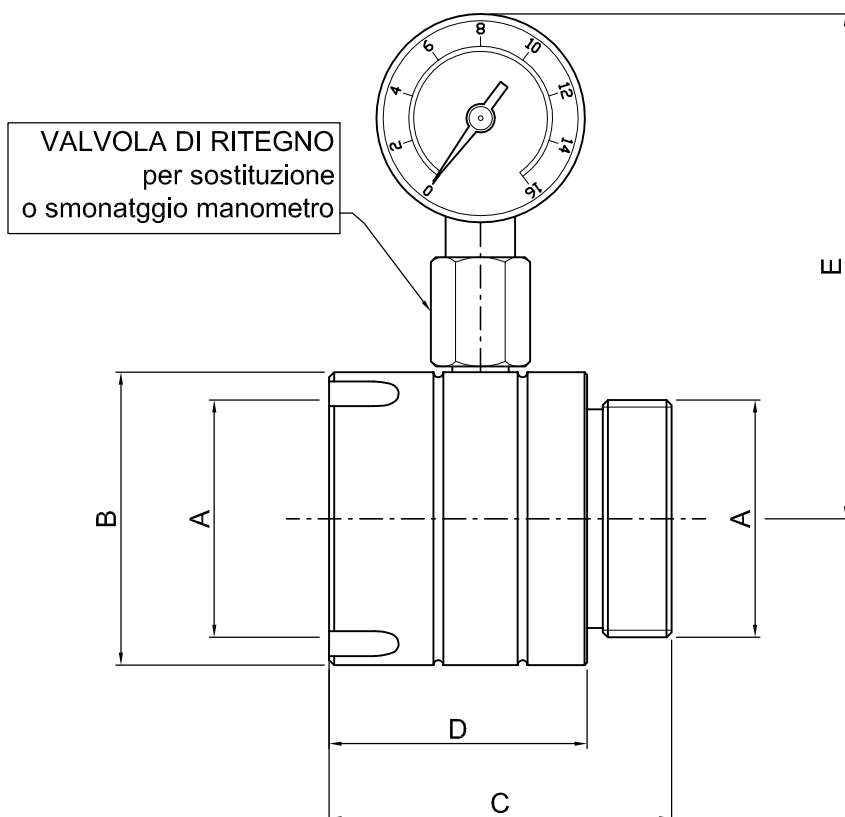

| Misure | m-f per naspi | m-f per idranti |
|--------|------------------|--------------------------------|
| A | 1" | 1" ¹ / ₂ |
| B | Ø49 | Ø59 |
| C | 62 | 70 |
| D | 50 | 52 |
| E | 95 | 100 |
| Codice | MP130FFI | MP130HFI |

| | |
|-----------------------|----------|
| Manometro di ricambio | MP112XFI |
|-----------------------|----------|

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| COMPOSIZIONE PRINCIPALE | Ottone riferimento EN 1982 |
| PRESSIONE ESERCIZIO max | 1,6 MPa (16 bar) |
| PRESSIONE COLLAUDO | 2,4 Mpa (24 bar) |
| ATTACCHI | Filettatura Gas ISO 228 |